



报告编号： WSH202304046

检 验 报 告

样品名称： 生活饮用水

委托单位： 大宁县昕源供水有限责任公司

受检单位： -----

单位名称： 临汾市欣润洁水质检测有限公司


报告日期： 2023 年 4 月 18 日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202304046

第 1 页 / 共 2 页

委托单位	大宁县昕源供水有限责任公司	委托单位地址	大宁县南街 15 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品数量	1 份	样品状态	2.5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭
采样人	曹香玲	采样地点	县政府
采样日期	2023.4.11	样品类别	生活饮用水
收样日期	2023.4.11	检验日期	2023.4.11-2023.4.17
报告日期	2023.4.18	样品编号	SH230404601
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、离子色谱仪 SJYQ04-01 原子荧光光度计 SJYQ02-01、气相色谱仪 SJYQ03-02、可见分光光度计 SJYQ07-01 低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">样品 SH230404601 检验项目结果中硫酸盐不符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)，其余检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)</p>		
测试环境	温度：23-26℃		湿度：35-48%RH
批准人	张建国 2023.4.18	审核人	
主检人	乔军 白艳婷 梁瑞丽		
备注	-----		
编制	张同彬	校对	陈程



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202304046

第 2 页 / 共 2 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2022	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.17	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	7.60	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	946	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	350	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.80	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	0.017	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.55	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	69.6	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	5.79	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	346	≤250	不合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格
28	三氯甲烷	mg/L	HJ620-2011	<0.00008	≤0.06	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 1.1	4.1 × 10 ⁻¹	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 2.1	8.2 × 10 ⁻²	≤1	合格
31	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.11-2006 6	<0.0050	≤0.7	合格
32	一氯二溴甲烷	mg/L	HJ620-2011	0.00062	≤0.1	合格
33	二氯一溴甲烷	mg/L	HJ620-2011	0.00194	≤0.06	合格
34	三溴甲烷	mg/L	HJ620-2011	0.00688	≤0.1	合格

(以下空白)



180413060685
有效期至2024年02月12日

报告编号：WSH202304047

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：大宁县昕源供水有限责任公司

受检单位：-----

单位名称：临汾市欣润洁水质检测有限公司


报告日期：2023年4月18日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202304047

第 1 页 / 共 2 页

委托单位	大宁县昕源供水有限责任公司	委托单位地址	大宁县南街 15 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品数量	1 份	样品状态	2.5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭
采样人	曹香玲	采样地点	深井 4 号
采样日期	2023.4.11	样品类别	生活饮用水
收样日期	2023.4.11	检验日期	2023.4.11-2023.4.17
报告日期	2023.4.18	样品编号	SH230404701
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、离子色谱仪 SJYQ04-01 原子荧光光度计 SJYQ02-01、气相色谱仪 SJYQ03-02、可见分光光度计 SJYQ07-01 低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01		
检 验 结 论	样品 SH230404701 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)		
测试环境	温度：23-26℃		湿度：35-48%RH
批准人	张建国 2023.4.18	审核人	
主检人	乔军 白艳琴 梁艳丽		
备注	-----		
编制	张建国	校对	白艳琴



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202304047

第 2 页 / 共 2 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2022	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浊浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.17	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	7.59	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	527	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	285	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.78	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	0.012	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.48	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	49.1	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	3.85	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	156	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	8	≤100	合格
25	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格
28	三氯甲烷	mg/L	HJ620-2011	<0.00008	≤0.06	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 1.1	4.0 × 10 ⁻¹	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 2.1	7.2 × 10 ⁻²	≤1	合格
31	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.11-2006 6	<0.0050	≤0.7	合格
32	一氯二溴甲烷	mg/L	HJ620-2011	<0.00008	≤0.1	合格
33	二氯一溴甲烷	mg/L	HJ620-2011	<0.00008	≤0.06	合格
34	三溴甲烷	mg/L	HJ620-2011	<0.00016	≤0.1	合格
(以下空白)						



报告编号：WSH202304048

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：大宁县昕源供水有限责任公司

受检单位：-----

单位名称：临汾市欣润洁水质检测有限公司

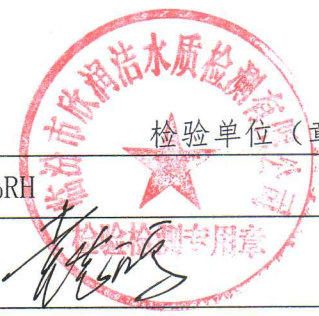
报告日期：2023年4月18日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202304048

第 1 页 / 共 2 页

委托单位	大宁县昕源供水有限责任公司	委托单位地址	大宁县南街 15 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品数量	1 份	样品状态	2.5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭
采样人	曹香玲	采样地点	于家湾
采样日期	2023.4.11	样品类别	生活饮用水
收样日期	2023.4.11	检验日期	2023.4.11-2023.4.17
报告日期	2023.4.18	样品编号	SH230404801
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、离子色谱仪 SJYQ04-01 原子荧光光度计 SJYQ02-01、气相色谱仪 SJYQ03-02、可见分光光度计 SJYQ07-01 低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01		
检验结论	<p>样品 SH230404801 检验项目结果中硫酸盐不符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)，其余检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)</p>		
测试环境	温度：23-26℃		湿度：35-48%RH
批准人	张建国 2023.4.18	审核人	
主检人	乔平 闫艳婷 梁瑞丽		
备注	-----		
编制	程同昕	校对	陈程



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202304048

第 2 页 / 共 2 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2022	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.12	≤1	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	7.58	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	1000	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	380	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.98	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	0.012	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.58	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	78.5	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	6.71	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	374	≤250	不合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 9.1	<0.02	≤0.5	合格
28	三氯甲烷	mg/L	HJ620-2011	<0.00008	≤0.06	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 1.1	3.1 × 10 ⁻¹	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 2.1	5.7 × 10 ⁻²	≤1	合格
31	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.11-2006 6	<0.0050	≤0.7	合格
32	一氯二溴甲烷	mg/L	HJ620-2011	0.00061	≤0.1	合格
33	二氯一溴甲烷	mg/L	HJ620-2011	0.00182	≤0.06	合格
34	三溴甲烷	mg/L	HJ620-2011	0.00816	≤0.1	合格

(以下空白)